

Przepisy Prawa Budowlanego dotyczące montażu gazowych ogrzewaczy pomieszczeń.

- instalacja gazowa oraz spalinowo-powietrzna musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- użytkowanie instalacji gazowej i wentylacyjnej winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/1999).
- urządzenia spełniają zasadnicze wymagania zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/10 z dnia 16.12.2009) na podstawie przeprowadzonego badania typu WE zgodnie z zał. II pkt 1 ww. Dyrektywy).
Dokument odniesienia PN-EN 613:2002+A1:2004 [EN 613:2000/A1:2003]
- po ostatniej nowelizacji ustawy PRAWO BUDOWLANE Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461) §175 ust. 2 została stworzona możliwość montażu urządzeń na parterze z bezpośrednim wyprowadzeniem spalin przez ścianę oraz określone zostały warunki dotyczące wentylacji pomieszczeń mieszkalnych w których montowane są urządzenia grzewcze typu C.

§170 ust.3 brzmi:

„Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych, z zachowaniem wymagań §175”


§175 ust.1 brzmi:

„Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.”

§175 ust.2 brzmi:

„Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.”

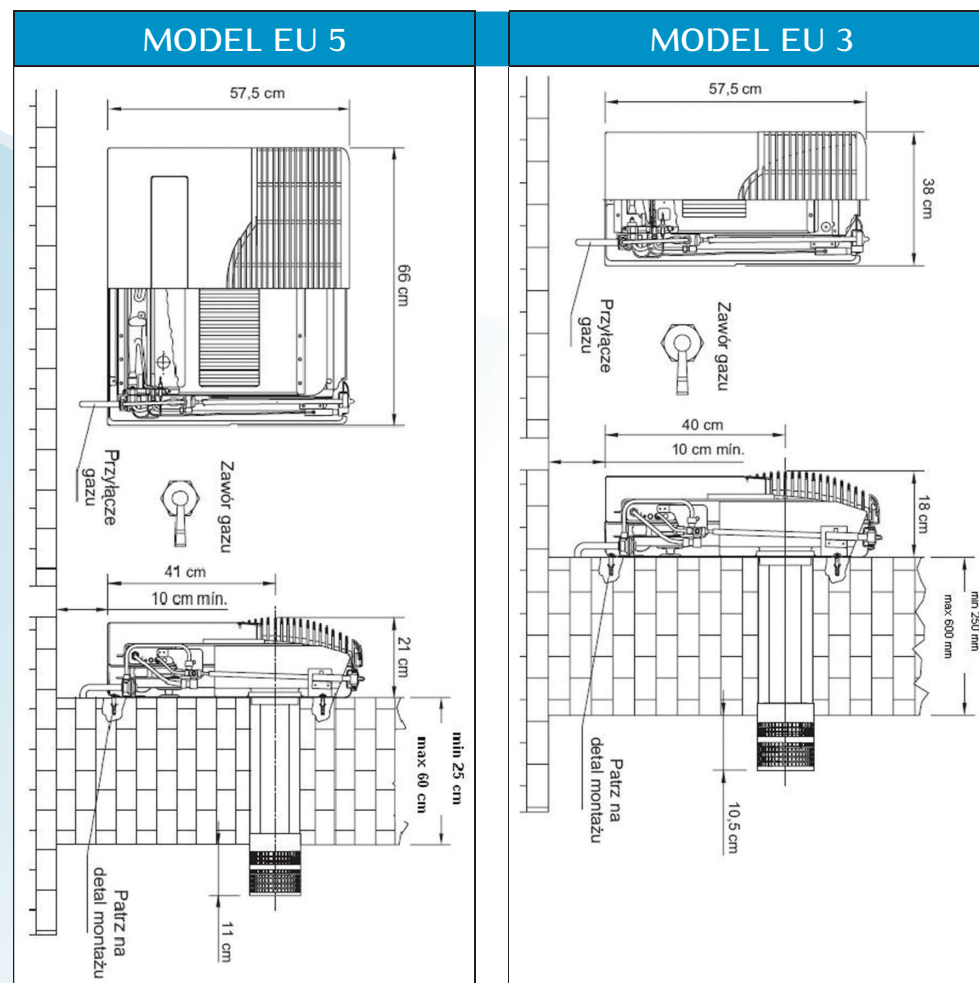

TERM-GAZ
ul. Żywiecka 336
43-310 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8101 351
tel/fax. +48 338 100 187
www.term-gaz.com.pl
e-mail: biuro@termgaz.pl



**GAZOWE
OGRZEWACZE
POMIESZCZEŃ**



Standard



Standard EU 3



Standard EU 5

Elegance



Elegance EU 3



Elegance EU 5



Elegance EU 3V



Elegance EU 5V

TYP OGRZEWACZA	STANDARD EU3 ELEGANCE EU 3, EU3V			STANDARD EU5 ELEGANCE EU5, EU5V		
	Manual	Termostatic	Electronic	Manual	Termostatic	Electronic
Moc	2,8	2,8	2,8	4,5	4,5	4,5
Powierzchnia grzewcza	17,0 - 20,0	17,0 - 20,0	17,0 - 20,0	35,0 - 40,0	35,0 - 40,0	35,0 - 40,0
Zużycie gazu:	0,28	0,28	0,28	0,45	0,45	0,45
	0,12	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20
Zawór	•			•		
- manualny COPRECI		•			•	
- termostatyczny EURO SIT 630			•			•
- różnicowy KOLIN& KATSURA						•
Typ wykonania						
- przez ścianę - typ C	•	•	•	•	•	•
Średnica rur spalinowych	65	65	65	90	90	90
Średnica rur powietrznych	115	115	115	160	160	160
Typ wykonania						
- do komina - typ B _{11BS}	•	•	•	•	•	•
Średnica rur spalinowych do komina	80	80	80	80	80	80
Zapłon						
- wersja STANDARD	piezozapalacz elektroniczny 1,5VDC	piezozapalacz elektroniczny 1,5VDC	elektroniczny elektroniczny	piezozapalacz elektroniczny 1,5VDC	piezozapalacz elektroniczny 1,5VDC	elektroniczny elektroniczny
- wersja ELEGANCE	•	•	•	•	•	•
Zabezpieczenia						
- termoelektryczne	•	•		•	•	
- elektryczne			•			•
Przyłącze gazu	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Wymiary gabarytowe	575/380/180	575/380/180	575/380/180	575/660/210	575/660/210	575/660/210
Masa	14,5	14,5	14,5	24,5	24,5	24,5

Gazowe ogrzewacze pomieszczeń **TERM-GAZ**



Standard



Elegance

TYP WYKONANIA	
Wyprowadzenie spalin	przez ścianę typ C
	do komina typ B _{11BS}
Zasilanie gazem	ziemnym 2E - G20 - 20mbar
	propan- butan - G30 - 37mbar

ZAPŁON ORAZ REGULACJA TEMPERATURY	
MANUAL	zapłon oraz regulacja temperatury przy pomocy pokrętła na ogrzewaczu, wielkość płomienia regulowana ręcznie.
TERMOSTATIC	zapłon oraz regulacja temperatury przy pomocy pokrętła na ogrzewaczu, ogrzewacz dodatkowo wyposażony w zawór termostatyczny modulujący wielkość płomienia
ELECTRONIC	zapłon oraz regulacja temperatury przy pomocy regulatora pokojowego (w wersji Standard na wyposażeniu regulator dobowy, w wersji Elegance na wyposażeniu regulator programowalny).

OPCJE DODATKOWE	
WENTYLATOR	
RURA SPALINOWA DO GRUBOŚCI MURU 50 - 65CM (na wyposażeniu rura spalinowa do grubości muru 35cm).	